








1 CORTE/VISTA

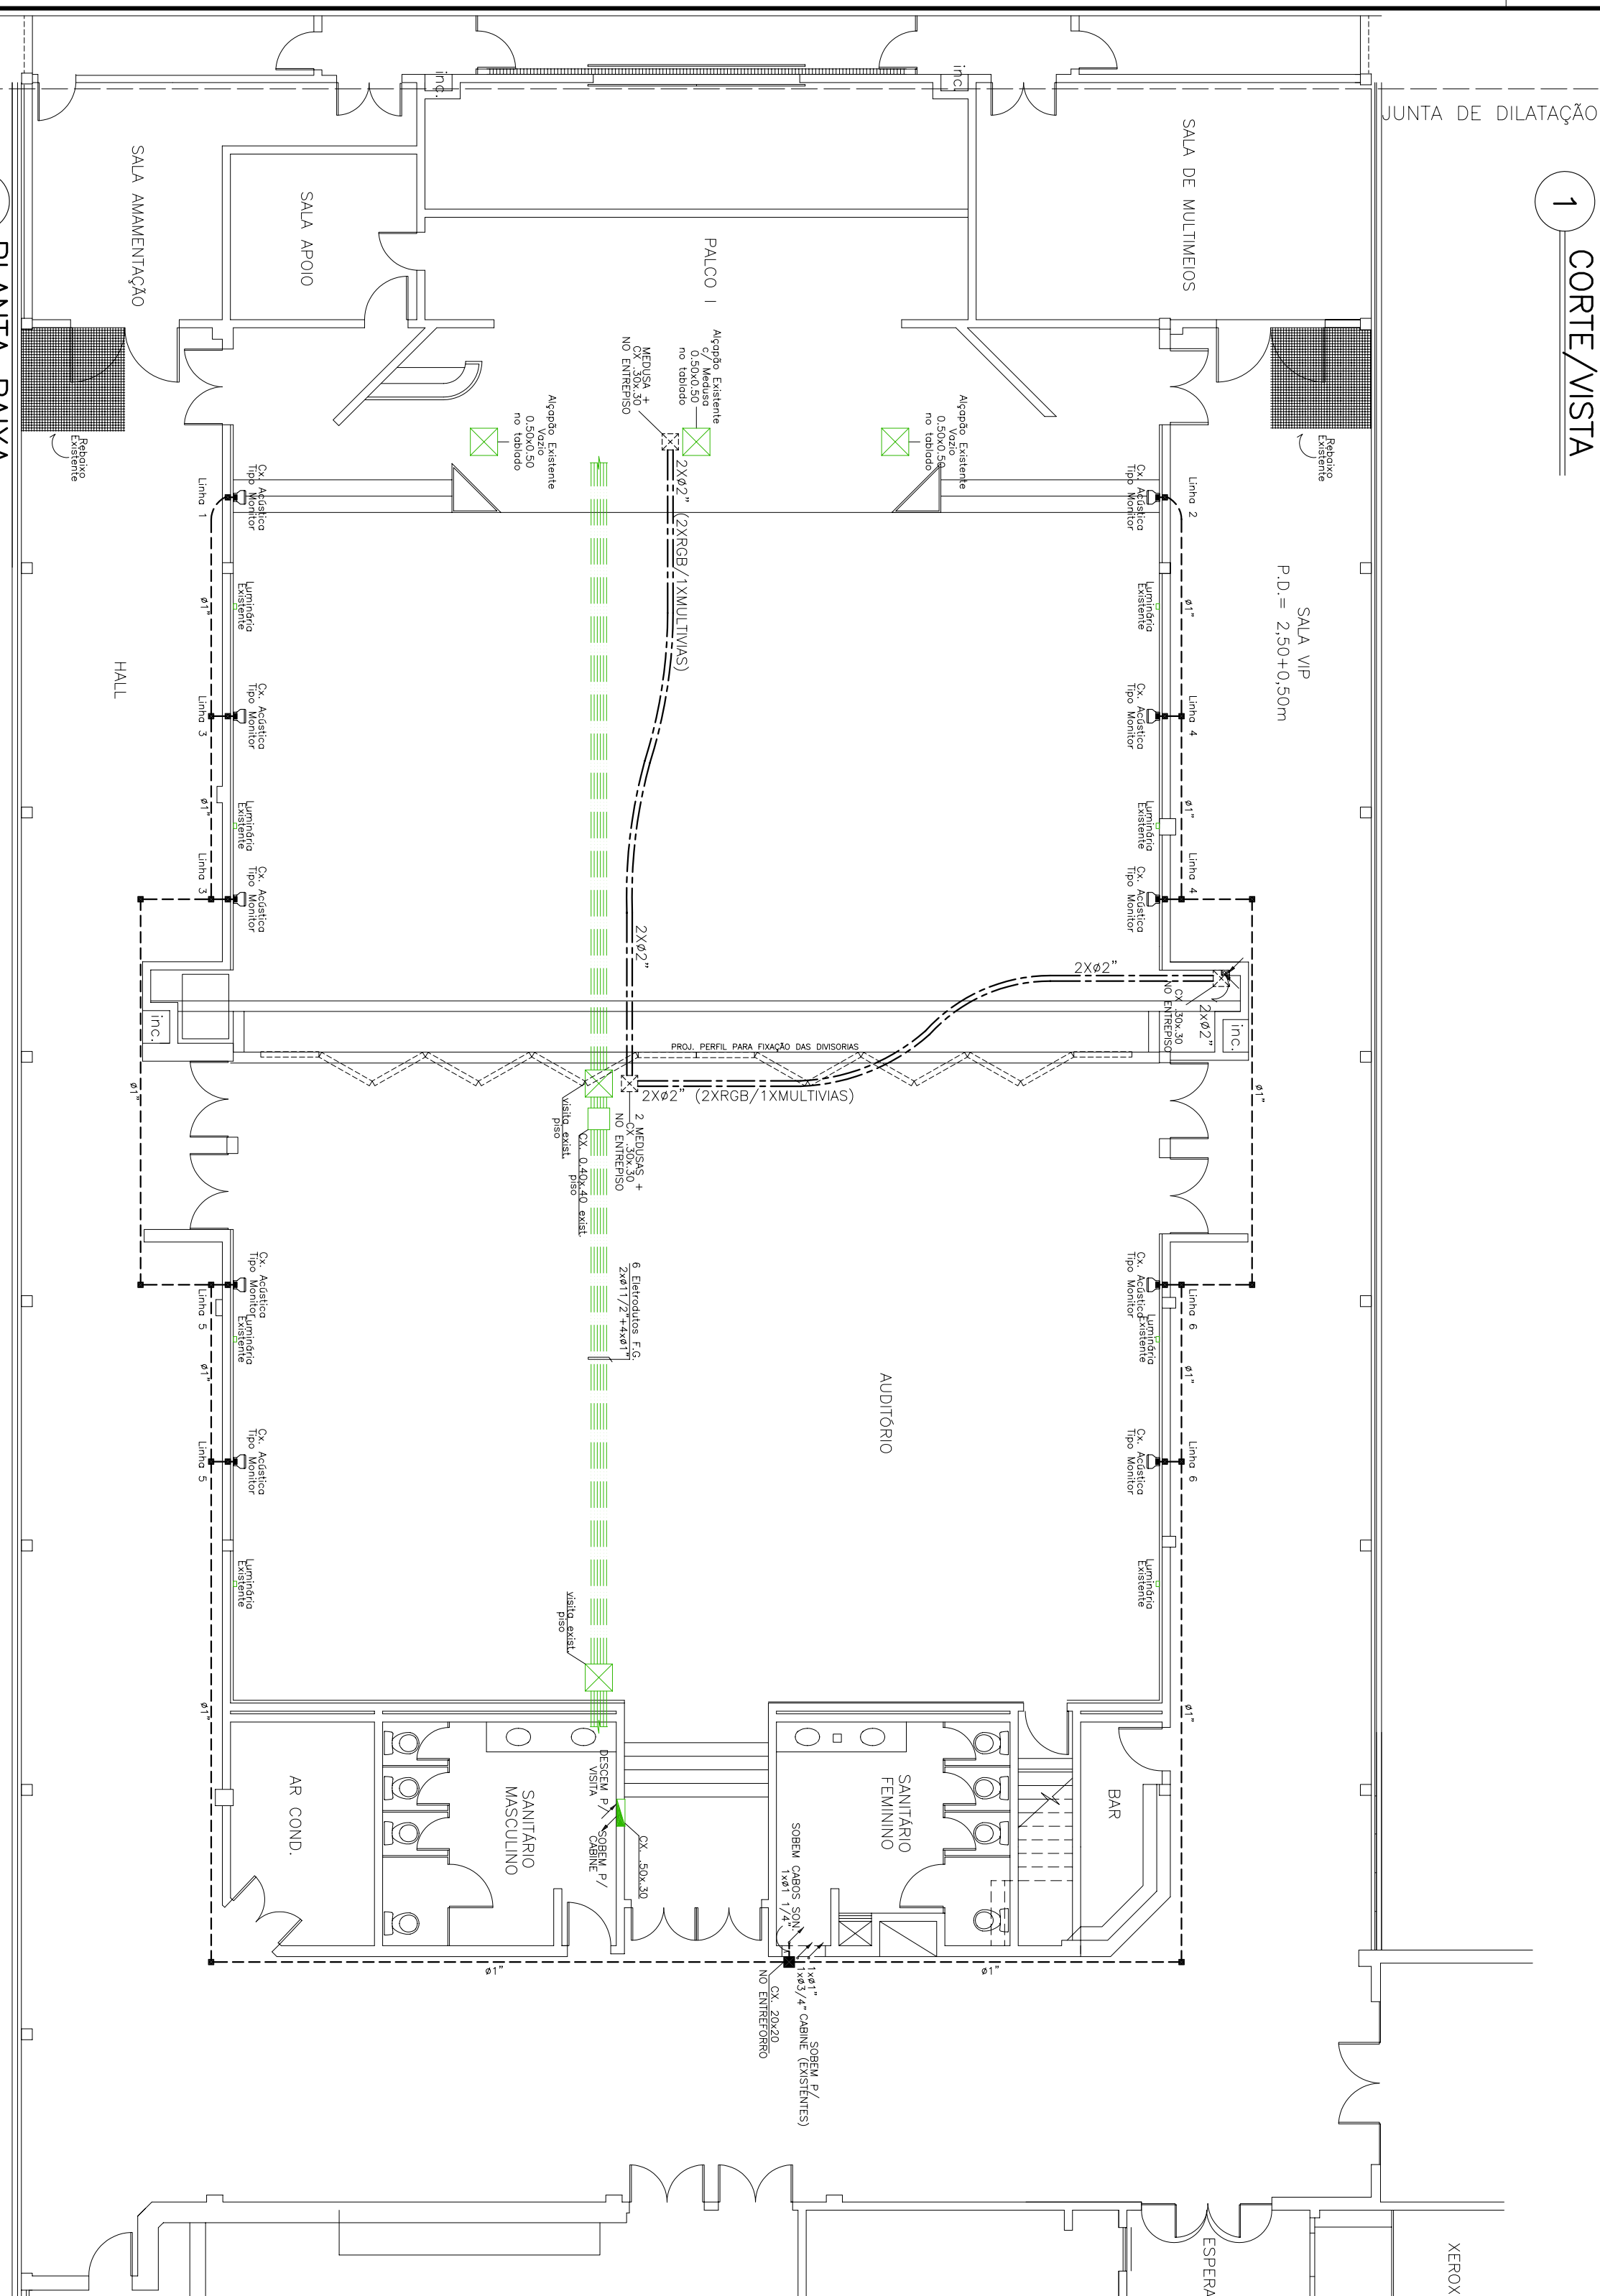


2 PLANTA BAIXA

LEGENDA E SIMBOLOGIA:

-  ALÇAPÃO/VISTA – NO ENTREPISO (EXISTENTE)
 ----- ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO – Ø1”/ Ø1 1/2” – NO ENTREPISO (EXISTENTE)
 CAIXA DE PASSAGEM .50x.30m – EMBUTIDA (EXISTENTE)
 ----- ELETRODUTO PVC RÍGIDO/ METÁLICO FLEXÍVEL (SEALUBO) – Ø1”/Ø1 1/4” – NO ENTREFORO
 ----- ELETRODUTO PVC RÍGIDO/ METÁLICO FLEXÍVEL (SEALUBO) – Ø2” – NO ENTREPISO
 ----- ELETRODUTO PVC RÍGIDO/ METÁLICO FLEXÍVEL (SEALUBO) – Ø2” – NO ENTREPISO
 CAIXA DE PASSAGEM .30x.30x.12m, EM CHAPA DE AÇO – NO ENTREPISO
 CAIXA DE PASSAGEM .20x.20x.10m, EM CHAPA DE AÇO – NO ENTREFORO
 CAIXA 4”x2”/4”x4”
 ELETRODUTO – SOBRE
 ELETRODUTO – DESCE

NOTA :

01 - O PROJETO EXECUTIVO SERÁ APRESENTADO COM O LANÇAMENTO DE REVISÃO 00, COMO SENDO EMISSÃO INICIAL DO PROJETO EXECUTIVO, COM DATA NA FORMA MÊS/ANO

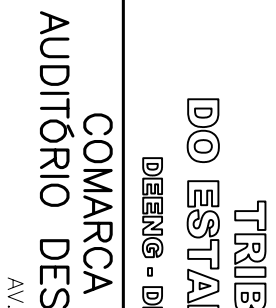Nº	DATA	DESCRIÇÃO	VERIFICADO POR
REVISÃO			
PROJETO EXECUTIVO:		CONSTRUÇÃO:	
LOGOMARCA EMPRESA RESPONSÁVEL TÉCNICO: ART. N.º:		LOGOMARCA EMPRESA RESPONSÁVEL TÉCNICO: ART. N.º:	
PROJETO EXECUTIVO – MES / ANO			
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA COMARCA DA CAPITAL – EMERJ AUDITÓRIO DES. ANTONIO CARLOS AMORIM AV. ERASMO BRAGA, Nº115	
COORDENAÇÃO:		PROJETO PRÉ-EXECUTIVO	
SÉRGIO BORBA		INFRA – ESTRUTURA DE AUDIO E VIDEO	
DESENVOLVIMENTO:		AUDITÓRIO – SALA DE CONTROLE NOVA	
LAURA			
MISTO:	DATA:		
LAURA	11/10/07		
ESCALA:	PROJETO:	ARQUIVO:	FRANCHA:
1/100	DIPLO	IE01-4100-EMERJ-AUDITÓRIO.DWG	01/02